

서비스센터 대표 전화번호 (전국 어디서나)	인터넷 서비스 신청
<p>고장접수, 사용설명 및 이전설치 신청은 ☎ 1544-7777, 1588-7777</p>	<p><a href="http://www.lgservice.co.kr">www.lgservice.co.kr</a></p>
<p>☞ <b>전화 걸기 전,</b> 제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.</p> <p>☞ <b>전화 연결 시,</b> ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.</p> <p>※ 고객 상담실(제안 및 불만사항) ☎ 080-023-7777</p>	<p>☞ 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.</p> <p>☞ 인터넷으로 출장 서비스를 신청 하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다. (단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)</p>

본 내용은 산업안전공단과 함께하는 안전캠페인입니다.



**서비스 품질(SQ) 인증마크란?**

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인  
지식경제부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.



첨단시스템 에어컨

# MULTI V™



## 설치설명서

 HR UNIT  
 PHR-RD41  
 PHR-RD31  
 PHR-RD21

### 휘센 설치자격제

엄격한 기준과 체계적인 교육을 이수한 “휘센전문 설치기사”가 고객여러분께 찾아갑니다.  
 이론과 실습능력으로 무장하고 소정의 교육을 이수한 전문가에게만 부여되는

#### 휘센 설치 자격증

에어컨 설치시 설치기사의 품질의 상징  
 “휘센설치자격증”을 꼭 확인해 주세요.

※ 에어컨 설치시 휘센 자격증을 소유한 설치기사에게 맡겨주시면 최상의 성능과 수명을 보장해 드립니다.


 살아있는 생활포털 **DreamLG.com**

사용불편 및 고장접수는

# 1544-7777

# 1588-7777

 사이버 서비스 센터 : [www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr)

설치전에 「안전을 위한 주의사항」을 반드시 읽고  
 정확하게 사용하세요.  
 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한  
 내용입니다.

사용 중인 에어컨을 다른 장소로 이동 설치할 때는  
**MULTI V** 설치 전문점으로 연락 하세요.

이 제품은 국내(대한민국)용입니다.  
 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.



저희 **MULTI V** 에어컨을 애용하여 주셔서 감사합니다.

설명서를 읽으신 후 규정대로 설치하시면 훨씬 편리하고 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

- **MULTI V** 시스템을 안전하고, 올바르게 설치하기 위해 반드시 사용 전에 이 설치설명서를 읽어 주세요.
- 설치 공사를 끝마친 후에는 반드시 설치설명서에 따라 시운전과 점검을 하시기 바랍니다.

## 차례

안전을 위한 주의사항 .....	4~7
제품특성표 .....	8
설치부속품 .....	9
설치 .....	10~25
- 설치장소 선정	
- HR Unit 점검구 및 서비스 공간	
- 설치전	
- 설치절차	
- 단열작업	
- 결선작업	
- HR Unit 설정 S/W	
코일 교환 순서 .....	26~30
- HR Unit 조합 방식	
메모 .....	31

# 안전을 위한 주의사항

- 설치공사는 전문기술이 필요하므로 당사에서 인정하는 **MULTI V** 설치 전문점에서 설치되어야 합니다.
- 설치 자격증이 없이 설치 공사를 할 경우 발생하는 설치에 관련한 제반 문제점은 설치자의 책임이며, 이 경우 당사에서는 무상 서비스를 실시하지 않습니다.
- 다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

## 경고 / 주의 내용



**경고** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



**주의** 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.



위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.  
위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.



위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.



- 시스템 에어컨은 이전 설치하는 제품이 아닙니다. 부득이하게 이전 설치할 경우에는 반드시 LG전자 시스템 에어컨 시공자격을 보유한 시스템 에어컨 전문점에 의뢰하여 주시기 바랍니다.
- 공동주택의 경우 분양 시 기본 품목에 포함된 시스템 에어컨은 주택공급 규칙(2004.1/국토해양부)에 의거 이전 설치 할 수 없습니다.

# ⚠ 경고

## 설치할 때

자격이 있는 기술자가 “전기설비 표준”  
“실내전선 규격”과 본 설치 설명서에 따라  
전기작업을 하여야 하고 특정한 회로를  
사용하여야 합니다.

전원 용량이 부적합하고 전기작업이  
불량일 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.




제품의 이동이나 재설치 시에는  
**MULTI V.** 설치 전문점으로  
문의하세요.


부적절한 설치는 누수, 화재 및 감전의  
원인이 됩니다.




제품 전용선을 사용해 주세요.  
화재 및 감전의 원인이 됩니다.



제어 박스의 커버와 패널을  
단단히 설치하세요.  
화재나 감전의 원인이 됩니다.

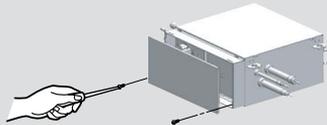


반드시 접지공사를 하세요.  
접지를 하지 않으면 감전의  
원인이 됩니다.



전선의 외력이 전극에 영향을  
미치지 않도록 전선 연결을  
확실히 하세요.

부적절한 연결은 열을 발생시켜  
화재의 원인이 됩니다.



제품 주변에서 가연성 가스나 인화성 물질을 보관 및 사용하지 마세요.

화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.




주전원 스위치를 내릴 때 젖은 손으로는 만지지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.




제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.




제품을 설치 하거나 분해할 때 주의하세요.

날카로운 모서리에 다칠 수 있습니다. 특히 케이스 모서리를 주의하세요.



규정된 용량의 차단기와 퓨즈를 사용하세요.


규정용량 이상의 차단기나 퓨즈를 사용하거나 철선 구리선을 사용할 경우 전체 제품의 고장이나 화재의 원인이 됩니다.



## ⚠ 주의


HR Unit은 실내 설치용이므로 실외에 설치하지 마세요.

제품의 변형 및 고장의 원인이 됩니다.




제품 설치 및 수리 후에는 반드시 가스누설을 검사하세요.

제품 고장의 원인이 됩니다.




HR Unit은 운전 모드 변경에 따른 소음의 영향이 없는 곳에 설치 하세요.

운전 모드 변경에 따른 소음으로 회의 및 수면에 방해가 될 수 있습니다.




제품 설치시 수평을 맞춰 주세요.

진동 및 누수의 원인이 됩니다.













# 제품 특성표

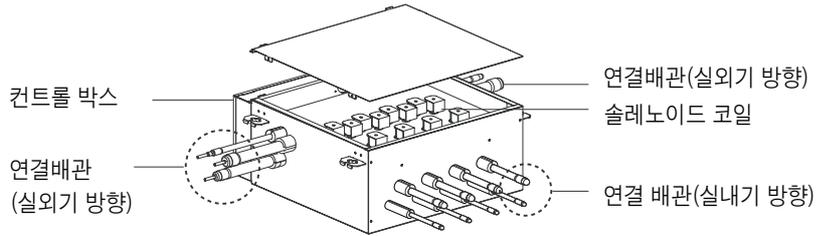

모델		PHR-RD21	PHR-RD31	PHR-RD41	
최대 연결 실내기수		16	24	32	
분지당 최대 연결 실내기수		8	8	8	
제품중량	kg	18	20	22	
치수(W X H X D)	mm	831 X 218 X617	831 X 218 X617	831 X 218 X617	
케이스		철판			
연결배관	실내기측	액관(mm)	Ø 9.52		
		기관(mm)	Ø 15.88		
	실외기측	액관(mm)	Ø 9.52	Ø 12.7	Ø 15.88
		저압기관(mm)	Ø 22.2	Ø 28.58	Ø 28.58
		고압기관(mm)	Ø 19.05	Ø 22.2	Ø 22.2
방음재료		열저항성 폴리에틸렌			
전원		1 Ø, 60Hz, 220V			

# 설치 부속품

- 설치 매뉴얼
- 앵커볼트 (4 x M10 또는 M8), 너트 (8 x M10 또는 M8), 평와셔 (8 x M10)
- 리듀서

모델		액관	기관	
			고압	저압
실내기 리듀서				
HR Unit 리듀서	PHR-RD21		 	 
	PHR-RD31 PHR-RD41		 	 


# 설치

## 설치장소 선정

■ 다음과 같은 조건에 적합한 장소에 HR unit을 설치하세요.

- 다른 열원으로부터 직접적인 열 방사가 없는 곳
- 냉매 배관 설치, 드레인 배관 설치 및 결선 작업이 쉬운 곳
- HR unit은 실내용입니다. 비가 들어오는 장소에 설치하지 마세요.
- 서비스 공간은 충분히 확보되어야 합니다.
- 냉매 배관은 제한길이를 넘어서는 안 됩니다.
- 기름이나 증기, 유황가스가 있는 특수한 환경에 설치하지 마세요.
- 운전모드 변경에 따른 소음의 영향이 있는곳에 설치하지 마세요.(회의실 등 업무에 방해가 될수 있는 곳에는 설치하지 마세요.)

## HR Unit 점검구 및 서비스 공간

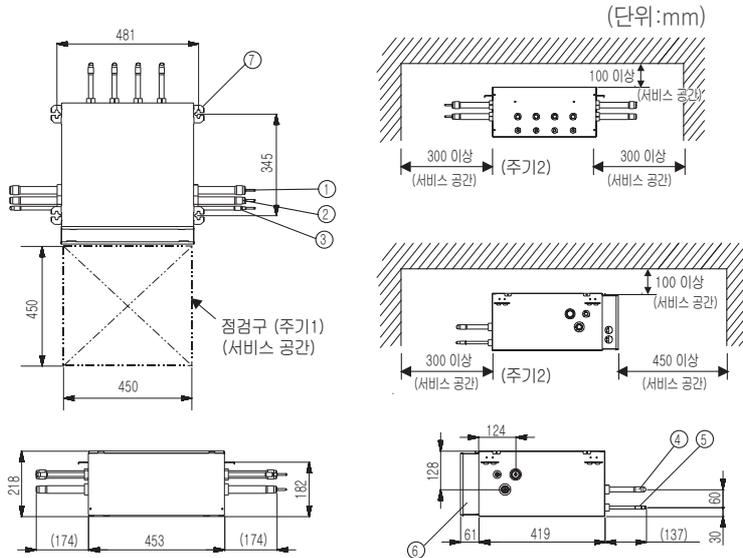




(단위:mm)

no	Part Name	설명	
		PHR-RD41/31	PHR-RD21
1	저압 가스관 연결부	Ø28.58	Ø22.2
2	고압 가스관 연결부	Ø22.2	Ø19.05
3	액관 연결부	Ø15.88(PHR-RD41)	Ø9.52
		Ø12.7(PHR-RD31)	
4	실내기 가스관 연결부	Ø15.88	Ø15.88
5	실내기 액관 연결부	Ø9.52	Ø9.52
6	컨트롤 박스	-	-
7	걸이부	M10 또는 M8	M10 또는 M8

- 주기**
1. 점검구는 컨트롤 박스가 있는 측면에 설치하세요
  2. 연결 컨넥트를 사용할 경우 서비스 공간은 컨넥트 길이 만큼 늘어나야 합니다.

## 설치전

- 1 설치할 천장 벽면에 천장 볼트를 설치할 위치 4곳을 우측 그림의 치수와 같이 표시하세요.
- 2 표시한 위치에  $\varnothing 14.5\text{mm}$  깊이 40mm 구멍을 뚫어 주세요.
- 3 천장 고정볼트 부착 구멍 4개소에 세트 앵커를 넣고, 해머로 세트 앵커 고정 지그(현지수배) 하단부를 때려 세트 앵커를 천장 벽에 단단히 고정하세요.  
(천장볼트는 제품무게 4배 이상을 견딜 수 있게 견고하게 설치하세요.)

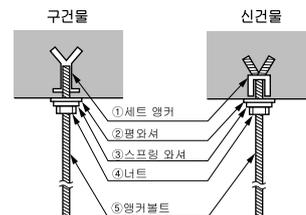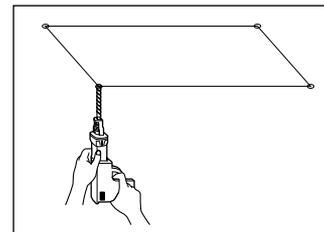



### ※ 구멍 뚫는 방법


#### ● 천장 벽면의 경우

$\varnothing 14.5\text{mm}$  드릴로 깊이 40mm로 수직하게 뚫어 주세요.

## 설치 절차

1. 앵커 볼트를 천정에 고정하세요.
2. 그림에서처럼 너트와 평와셔를 앵커 볼트에 결합 하세요.  
그리고 HR Unit 본체 걸이부를 평와셔 사이에 끼워 주세요
3. 제품의 수평을 맞추어 너트와 볼트를 단단히 조여 주세요  
전후면 과 좌우면의 경사각은  $\pm 5^\circ$ 입니다.
4. HR Unit은 천정에 고정되어야 하며,HR Unit의 A면(윗면)은 천정을 향하게  
설치 되어야 합니다.

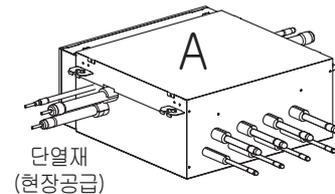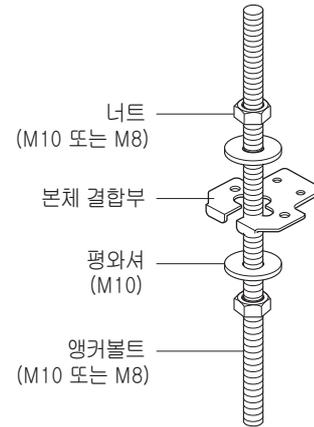

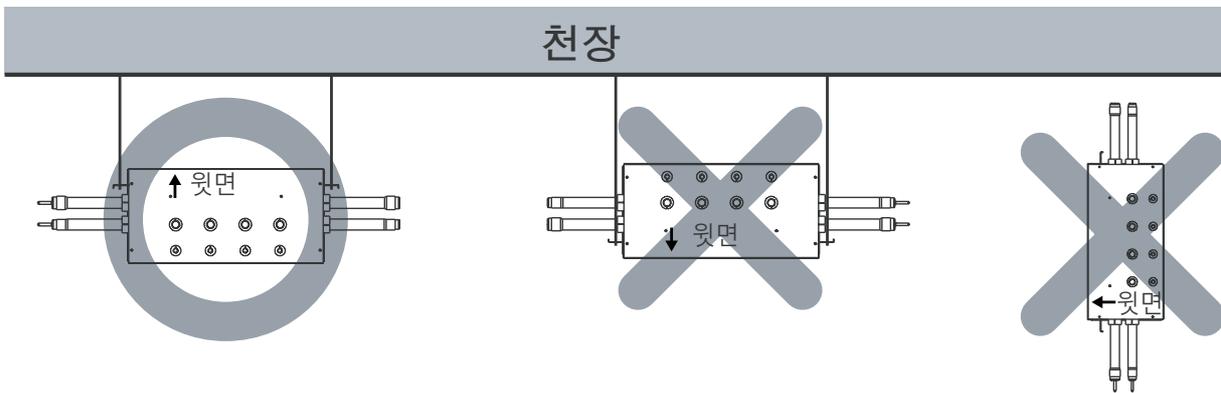


HR Unit은 윗면이 위로 가게 설치해야 합니다.

**경고** 거꾸로 설치하거나 옆으로 설치하면 제품 고장의 원인이 됩니다.



경고

용접 작업 전, 그림의 작은 원안의 핀치오프를 잘라 내어 질소 가스를 제거하세요.  
제거하지 않으면 용접시 상해를 입을 수 있습니다.  
배관 연결 전 캡을 제거하세요.


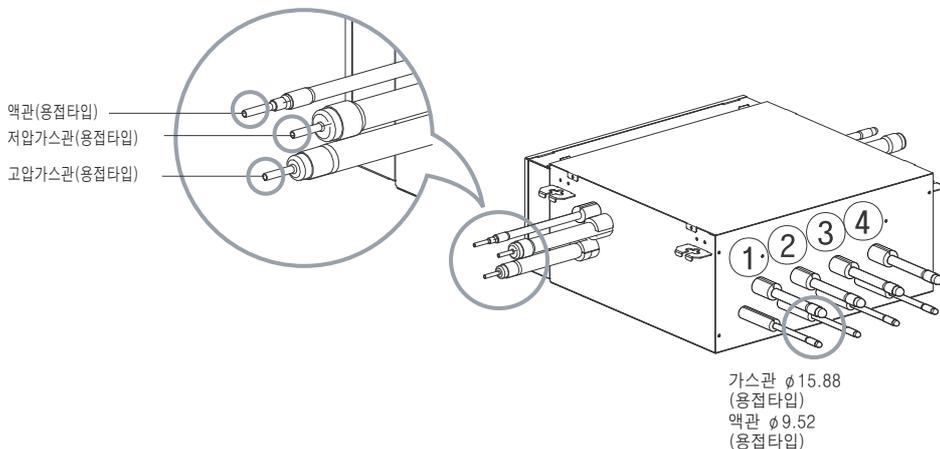


주의


HR Unit에 실내기를 연결할 경우 반드시 ①번부터 순서대로 설치 하세요.  
예) 3개만 설치 할 경우 : 1, 2, 3, 연결(○)  
1,2,4번 연결(×), 1,3,4번 연결(×), 2,3,4번 연결(×)  
HR Unit에 열이 가해지지 않도록 주의하세요

## 단열작업

배관을 빈틈없이 단열하세요.

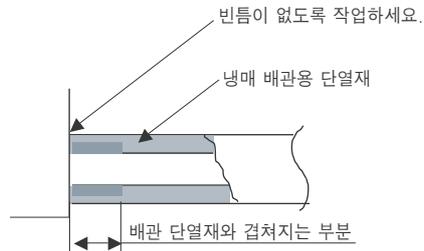
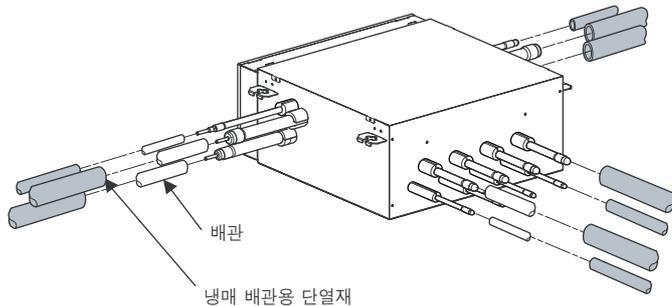


연결되지 않은 배관은 그림과 같이 단열하세요.

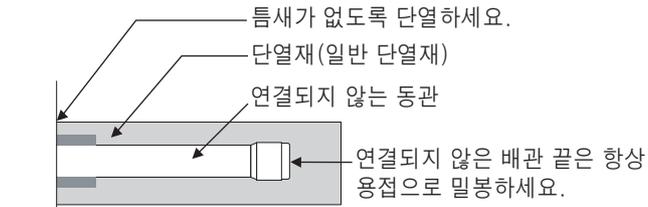


## 결선 연결

실외기 연결에 따라서 전선을 컨트롤 보드위의 단자대에 연결하세요.  
실외기의 전선 색과 단자대 번호가 HR unit과 같은지 확인하세요.

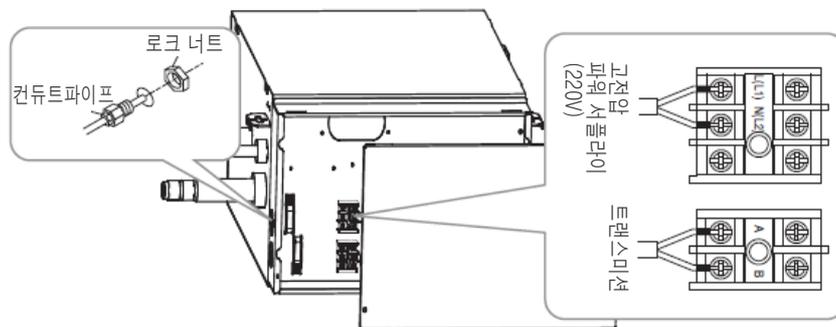
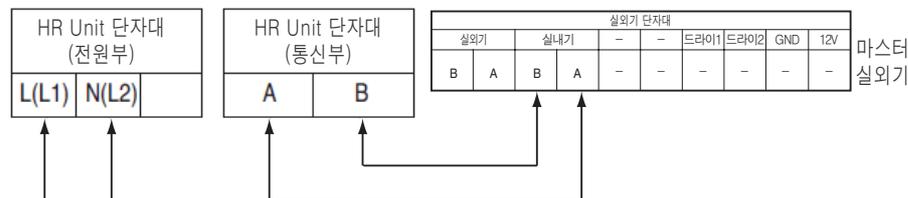


## HR Unit 설정 S/W




### 1. SW02M의 주요 기능

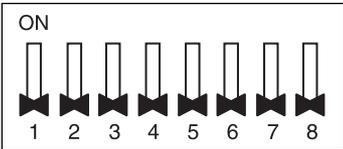SW02M	ON SW	설정내용	조닝설정
		1번	
	2번	HR Unit 모델 설정	
	3번	HR Unit 모델 설정	
	4번	HR Unit 모델 설정	
	5번	밸브 그룹 설정	
	6번	밸브 그룹 설정	
	7번	공장 생산시 항상 off로 설정 출하	조닝설정
	8번	공장 생산시 항상 off로 설정 출하	














#### 1) 배관 탐색 설정(자동/수동)

1번 SW가 OFF	1번 SW가 ON
	
자동	수동

## 2) 조닝 제어 설정

	DIP S/W 설정	
기본 제어		 <p>SW01M</p>
조닝 제어		 <p>SW01M</p> <p>조닝 제어를 하고 싶은 분지의          딥 스위치를 올리세요.          예) 1,2번 분지를 조닝 제어를 하고          싶은 경우</p>

### 3) HR Unit 모델 설정

	 (2실용) PHR-RD21	 (3실용) PHR-RD31	 (4실용) PHR-RD41
초기설정			
1실 연결			
2실 연결			
3실 연결			
4실 연결			







#### 경고

- 4실용 HR Unit을 1Port를 막고 3실만 사용 시 팔히  로 변경 바랍니다.
- 사용하지 않는 Port는 밀봉된 Cap을 절대 제거하지 마세요.

#### 경고

- 3실용 HR unit(PHR-RD31)에 3번째 배관을 막고 2실용으로 사용하려면, DIP 스위치를 2실용으로 맞추세요.
- 4실용 HR unit(PHR-RD41)에 4번째 배관을 막고 3실용으로 사용하려면, DIP 스위치를 3실용으로 맞추세요.
- 4실용 HR unit(PHR-RD41)에 3,4번째 배관을 막고 2실용으로 사용하려면, DIP 스위치를 2실용으로 맞추세요.
- 사용하지 않는 포트는 구리 캡으로 막아주세요.  
(플라스틱 캡은 사용하지 마세요.)


#### 4) 밸브 그룹 설정

	DIP S/W 설정	예시
비 조작시		
1,2번 밸브 그룹 제어		
2,3번 밸브 그룹 제어		
3,4번 밸브 그룹 제어		
1,2번 밸브 그룹 제어 / 3,4번 밸브 그룹 제어		

대용량 실내기가 설치 되었을 경우, Y분지관을 사용하십시오

Y분지관

[단위:mm]

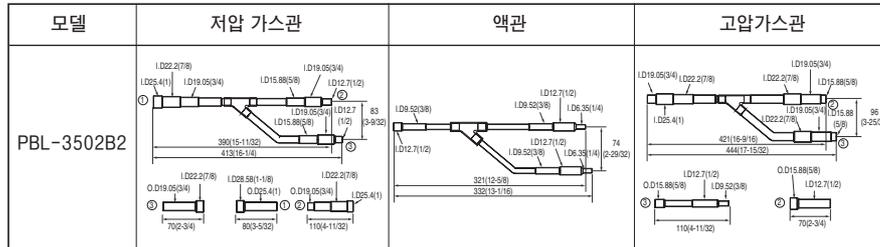


## 2. SW05M (HR Unit ID(주소) 설정용 Rotary S/W)

- HR Unit을 한대만 설치할 경우 반드시 '0' 으로 설정되어야 합니다.
- 여러대가 연결 될 경우 ID(주소)를 '0' 부터 시작하여 순차적으로 번호를 증가시켜 설정합니다.



예) HR Unit을 3대 연결할 경우

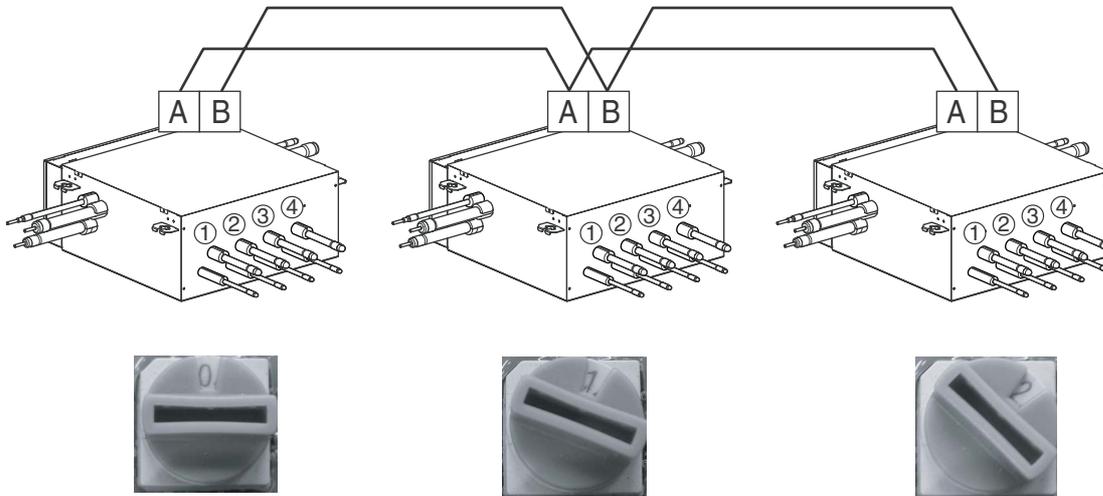

### 3. SW01M, SW03M, SW04M (실내기 ID(주소) 설정용 DIP S/W, Tact S/W)

#### 1) 기본 설정(비 조닝설정)

- HR Unit의 실내기 ID(주소)를 수동 설정 할 경우 사용한다.
- HR Unit의 밸브(#1 ~ #4) 에 연결된 실내기의 중앙제어용 주소와 같은 ID(주소)를 설정한다.
- SW01M : 각 밸브에 대한 설정 기능, SW03M : 밸브 ID(주소) 십자리 증가 기능, SW04M : 밸브 ID 일자리 증가 기능



**주의** 수동설정 전제 조건 : 실내기 유선리모컨에 중앙제어용 ID(주소)가 실내기마다 서로 다르게 미리 설정되어 있어야 가능합니다

SW NO	설정내용	
	1번	HR Unit 1번 밸브 번호 수동 설정
2번	HR Unit 2번 밸브 번호 수동 설정	
3번	HR Unit 3번 밸브 번호 수동 설정	
4번	HR Unit 4번 밸브 번호 수동 설정	

SW01M			
SW03M		SW03M	HR Unit 밸브 번호 수동 설정 시 십자리 1씩 증가
SW04M		SW04M	HR Unit 밸브 번호 수동 설정 시 일자리 1씩 증가

아래의 예와 같이 HR Unit의 로터리 스위치 번호를 기입하십시오.  
각 포트에 연결된 실내기의 위치와, 중앙제어주소를 기입하십시오. 기입된 정보는 서비스시 이용됩니다.

포트 번호	HR Unit			
	로터리 스위치 번호			
	0			
	1	2	3	4
실내기 위치	강의실 1	강의실 2	강의실 1	X
실내기 중앙제어 주소 (수동 배관 탐색시 필요)	04	05	06	X

포트4가 연결되어 있지 않거나 HR unit이 PHR-RD31 이면 포트4에 해당하는 빈칸에 내용을 기입하지 마세요.

## 2) 조닝 설정

- HR Unit의 실내기 ID(주소)를 수동 설정 할 경우 사용한다.
- HR Unit의 밸브(#1 ~ #4) 에 연결된 실내기의 중앙제어용 주소와 같은 ID(주소)를 설정한다.
- SW01M: 각 밸브 기능에 대한 설정 SW03M : 밸브 ID(주소) 십자리 증가기능, SW04M : 밸브ID 일자리 증가 기능, SW05M : Rotary S/W



주의

수동설정 전제 조건 : 실내기 유선리모콘에 중앙제어용 ID(주소)가 실내기마다 서로 다르게 미리 설정되어 있어야 가능합니다

		S/W NO	설정내용
SW01M		1번	HR Unit 1번 밸브 번호 수동 설정
		2번	HR Unit 2번 밸브 번호 수동 설정
		3번	HR Unit 3번 밸브 번호 수동 설정
		4번	HR Unit 4번 밸브 번호 수동 설정
SW03M		SW03M	HR Unit 밸브 번호 수동 설정 시 십자리 1씩 증가
SW04M		SW04M	HR Unit 밸브 번호 수동 설정 시 일자리 1씩 증가
SW05M		SW05M	조닝 실내기 번호 수동 설정

아래의 예와 같이 HR Unit의 로터리 스위치 번호를 기입하십시오.


각 포트에 연결된 실내기의 위치와, 중앙제어주소를 기입하십시오. 기입된 정보는 서비스시 이용됩니다.

HR Unit			로터리 스위치 번호	
			0	
포트 번호	1	2	3	4
실내기 위치	강의실 1	강의실 2	강의실1	X
실내기 중앙제어 주소 (수동 배관 탐색시 필요)	04	05	06	X


포트4가 연결되어 있지 않거나 HR unit이 PHR-RD31 이면 포트4에 해당하는 빈칸에 내용을 기입하지 마세요.

# 코일 교환 순서


1. 커버 밑부분의 나사 2개를 제거하세요.  
커버 밑부분을 당기고 커버를 들어올려서 제거하세요.

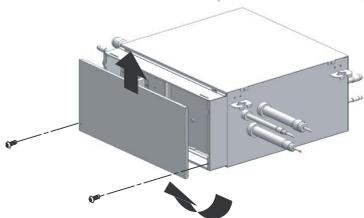


2. PCB에 연결된 컨넥터들을 빼내세요.  
나사 4개를 제거하세요. 컨트롤 박스를 내려놓으세요.

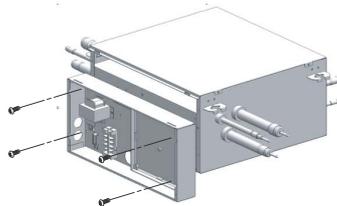

3. 나사 4개를 제거하세요.  
케이스를 들어올린 후 끌어당겨서 케이스를 제거하세요.

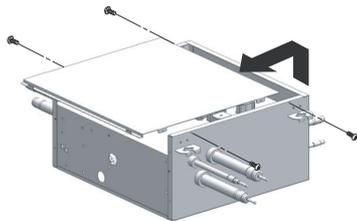


4. 스페너로 체결된 너트를 제거하세요.  
코일을 교환하세요.



솔레노이드 코일의 위치는 커버 안쪽의 라벨을 참고하세요.


코일을 교환하기 전에 전원이 꺼져있는지 확인하세요.  
 동작중에 이상 소음이 크게 들리면 커버 안쪽의 라벨을 참고해 솔레노이드 코일의 위치를 확인하세요.

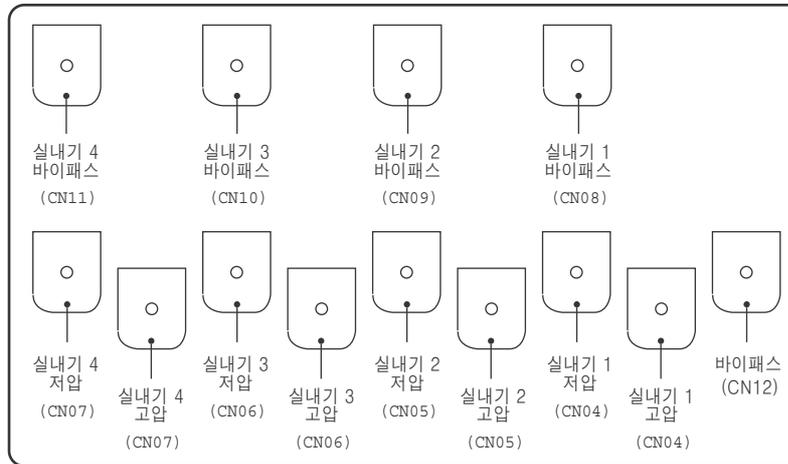

솔레노이드 코일 위치 (PHR-RD41)


## HR Unit 조합 방식

B8샤시(LRD-N2307B 혹은 LRD-N2907B)를 조합할때는 조합 방식을 지켜서야 합니다.  
HR Unit에서 이웃한 두 출구배관을 Y분지관으로 연결하고 하나의 실내기에 연결 하세요

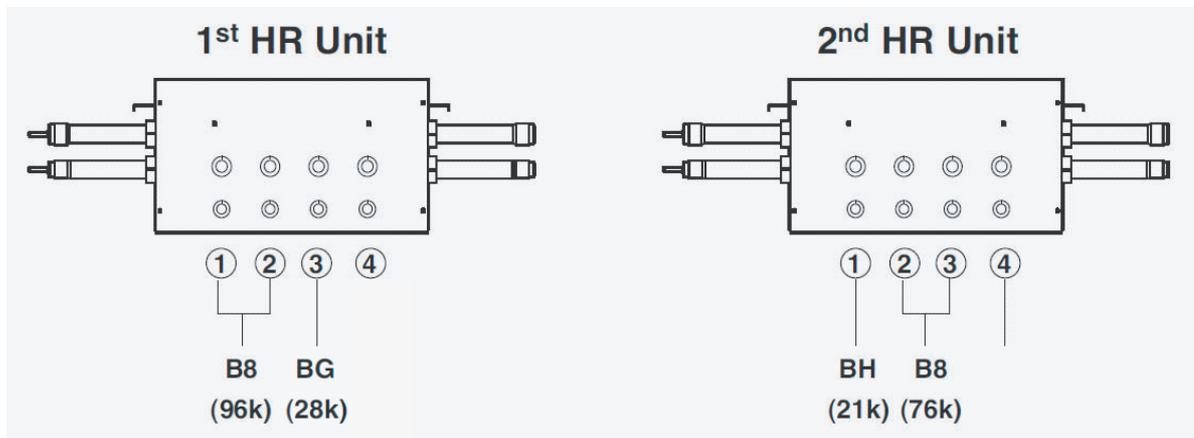


1. 이웃하지 않은 배관끼리 연결하지 마세요. - case ①  
 2개 이상의 배관을 연결하지 마세요 - case ②


case ①

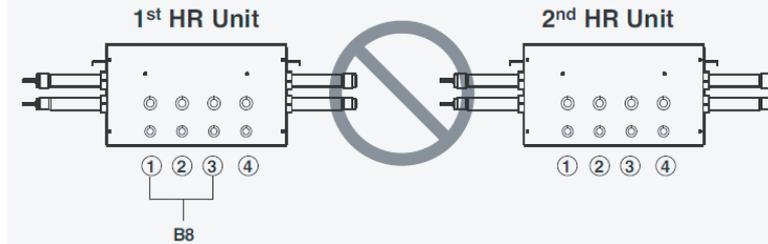

case ②

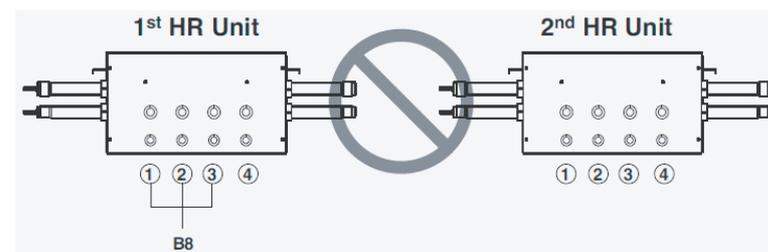

2. B8샤시는 대용량을 가지고 있으므로 반드시 첫번째 HR Unit의 처음과 두번째 출구배관을 연결하세요.  
다른 B8샤시를 연결하실 때도 하나의 HR Unit에 이웃한 두 출구배관을 연결하세요.

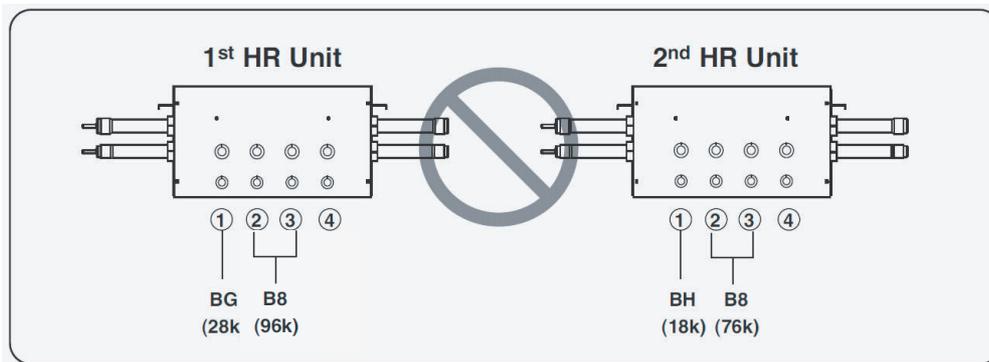



메모

DIGITAL ez LG